

# MEGMEET

---

## PLC 手持操作终端随机手册




提示


|       |    |
|-------|----|
| ..... | 1  |
| ..... | 3  |
| ..... | 5  |
| ..... | 5  |
| ..... | 5  |
| ..... | 6  |
| ..... | 7  |
| ..... | 7  |
| ..... | 8  |
| ..... | 10 |
| ..... | 12 |
| ..... | 12 |
| ..... | 13 |
| ..... | 13 |
| ..... | 14 |
| ..... | 15 |
| ..... | 16 |
| ..... | 17 |
| ..... | 18 |
| ..... | 19 |
| ..... | 20 |
| ..... | 21 |
| ..... | 22 |

# 1 产品信息

## 1.1

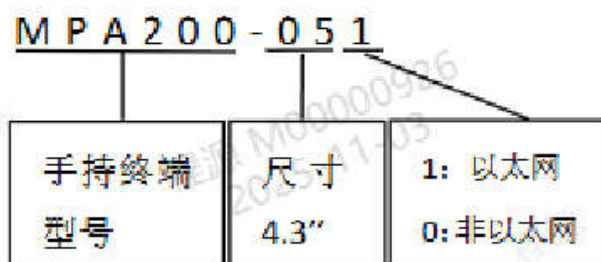

## 1.2


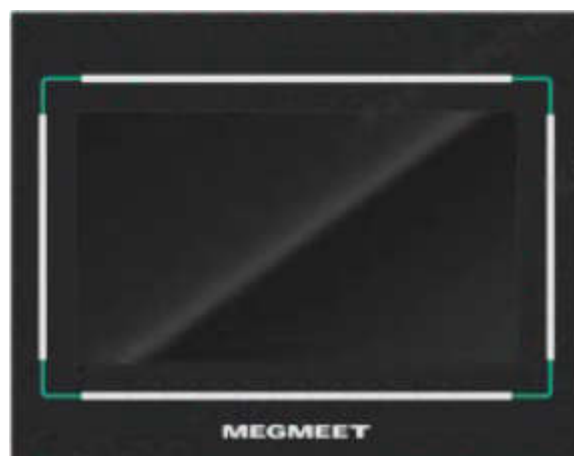



### 1.3





## 2 环境烧录

### 2.1 U

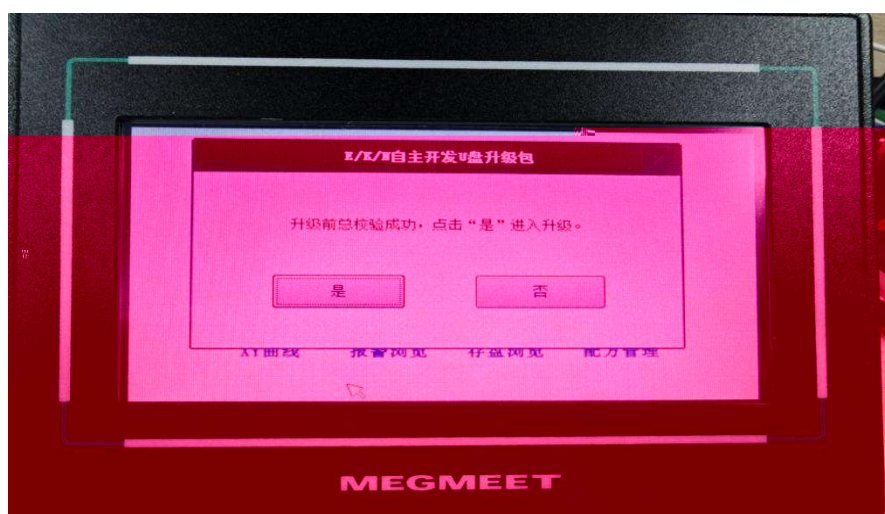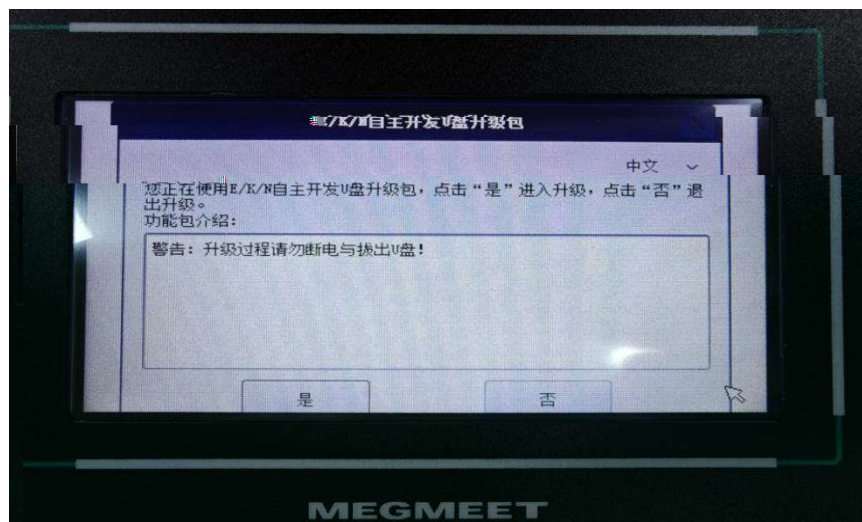


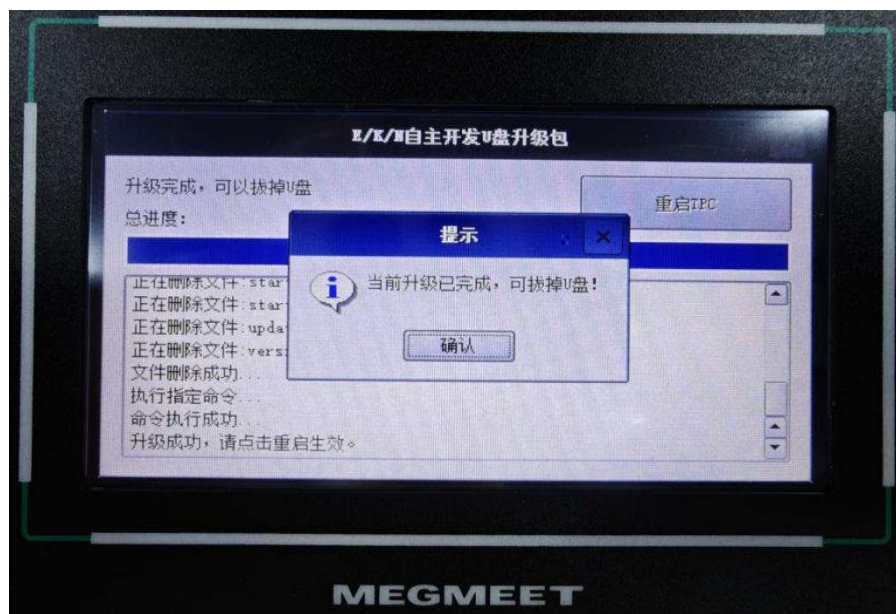

## 2.2

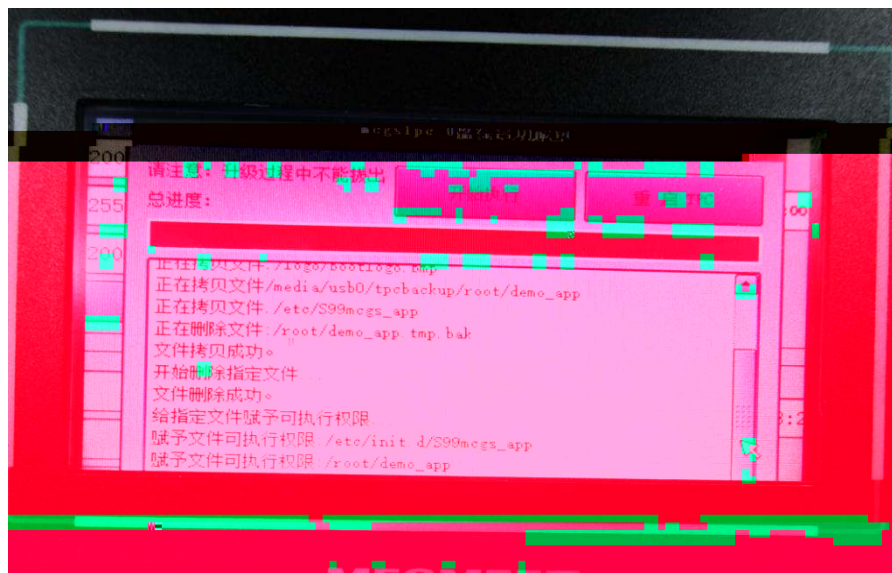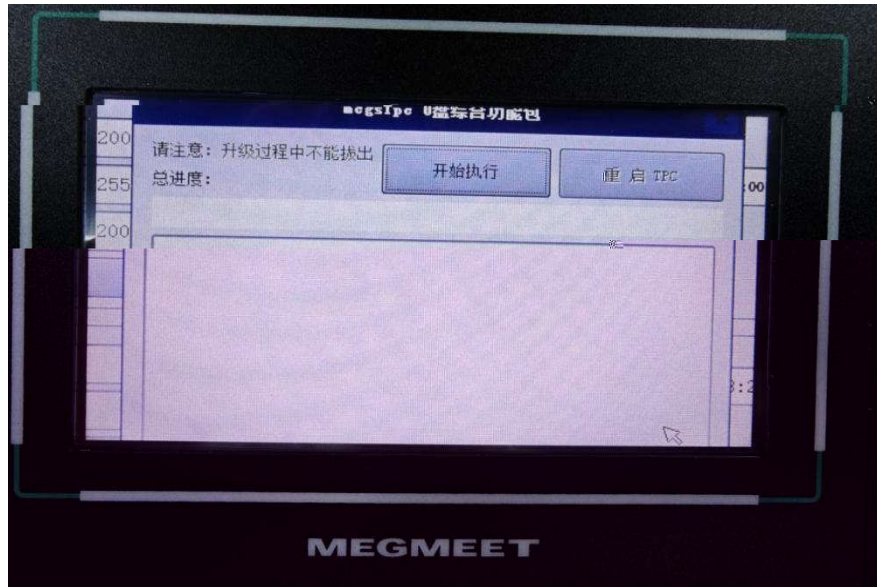



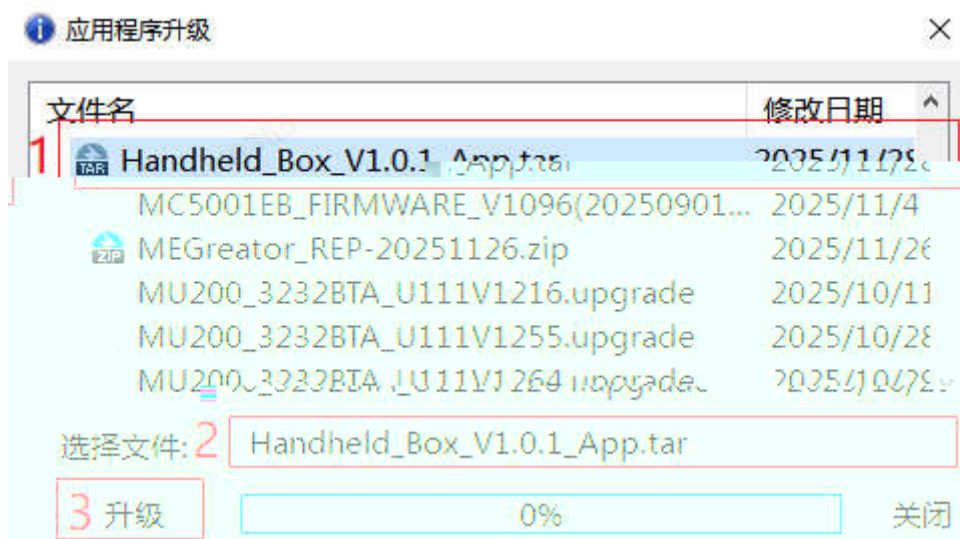


## 3 功能页面说明

### 3.1



## 3.2 PLC

### 3.2.1 设备搜索页面

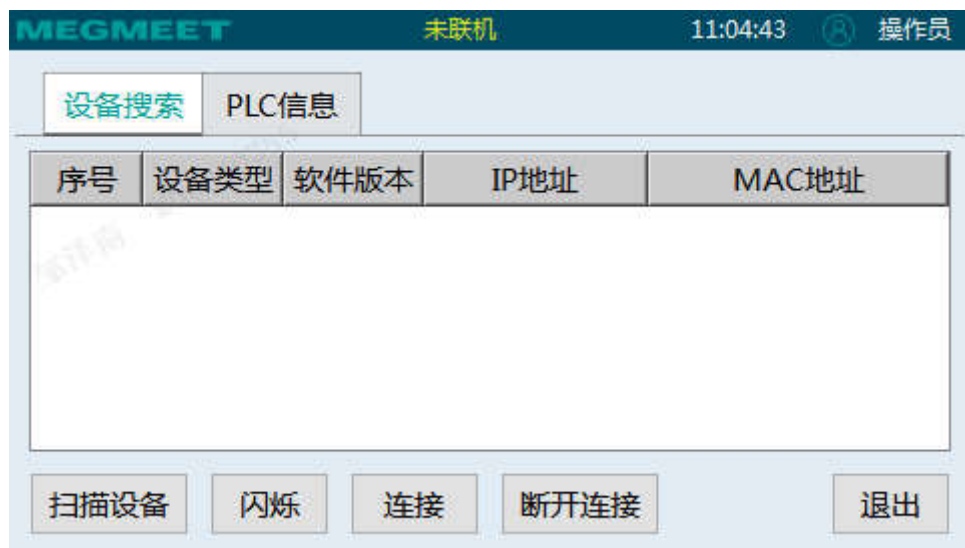

### 3.2.2 PLC 信息页面

MEGMEET

未联机

11:35:44

⊗ 操作员

设备搜索

PLC信息

| 序号 | 名称     | 数据 |
|----|--------|----|
| 1  | CPU类型  |    |
| 2  | 版本号    |    |
| 3  | 当前扫描速率 |    |
| 4  | 最小扫描速率 |    |

读取PLC信息

退出

### 3.3

MEGMEET 未联机 13:37:34 新用户

| 序号 | 程序名                        | 剩余次数 | 修^     |
|----|----------------------------|------|--------|
| 1  | MU100_TEST(MU100_4040BTA)  | 100  | 2025_1 |
| 2  | MU200简单测试程序(MU200_2424BRA) | 98   | 2025_1 |
| 3  | 测试程序(MC5001EB)             | 96   | 2025_1 |
| 4  | MC5001EB_Expand(MC5001EB)  | 31   | 2025_1 |

< >

选择程序:

下载 删除 退出

### 3.4

MEGMEET

未联机

13:57:52

Ⓜ 操作员

数据导出设置

| 类型   | 起始地址                           | 元件数量                               | 选择                                  |
|------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| M元件: | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="8000"/>  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| S元件: | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="2000"/>  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| C元件: | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="200"/>   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| T元件: | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="500"/>   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| D元件: | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="10000"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| R元件: | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="10000"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

| 序号 | 数据名              |
|----|------------------|
| 1  | MC700E_202511... |
| 2  | MU100_2025112... |
| 3  | MC5001FB_2025... |

0%

导出

导入

删除

退出

### 3.5



### 3.6

MEGMEET

未联机

14:17:12

 操作员

操作终端IP

IP地址

192.168.1.22

子网掩码

255.255.255.0

网关

192.168.1.1

设置

退出

### 3.7



### 3.8

| MEGMEET |           |                    | 未联机 | 14:36:31 | Ⓜ 操作员 |
|---------|-----------|--------------------|-----|----------|-------|
| 序号      | 运行记录      | 时间                 |     |          |       |
| 1       | 启动操作终端!!! | 2025-12-02 10:3... |     |          |       |
| 2       | 退出操作终端!!! | 2025-12-02 10:2... |     |          |       |
| 3       | 启动操作终端!!! | 2025-12-02 10:0... |     |          |       |
| 4       | 退出操作终端!!! | 2025-11-27 20:3... |     |          |       |
| 5       | 启动操作终端!!! | 2025-11-27 19:2... |     |          |       |
| 6       | 退出操作终端!!! | 2025-11-27 18:1... |     |          |       |

清空

退出

### 3.9

MEGMEET

未联机

14:42:27

Ⓜ 操作员

| 设备信息     | 值                                   |
|----------|-------------------------------------|
| 设备名称     | PLC手持操作终端                           |
| 软件版本     | 1.0.1                               |
| 支持PLC型号1 | MJ.U00~MJ.U200~MJ.U300~MC5100~      |
| 支持PLC型号2 | MC5100EA, MC5101EB, MC5000E         |
| 支持PLC型号3 | MC5000EA, MC5001EB, MC5200E, MC700E |

软件升级

退出

### 3.10

